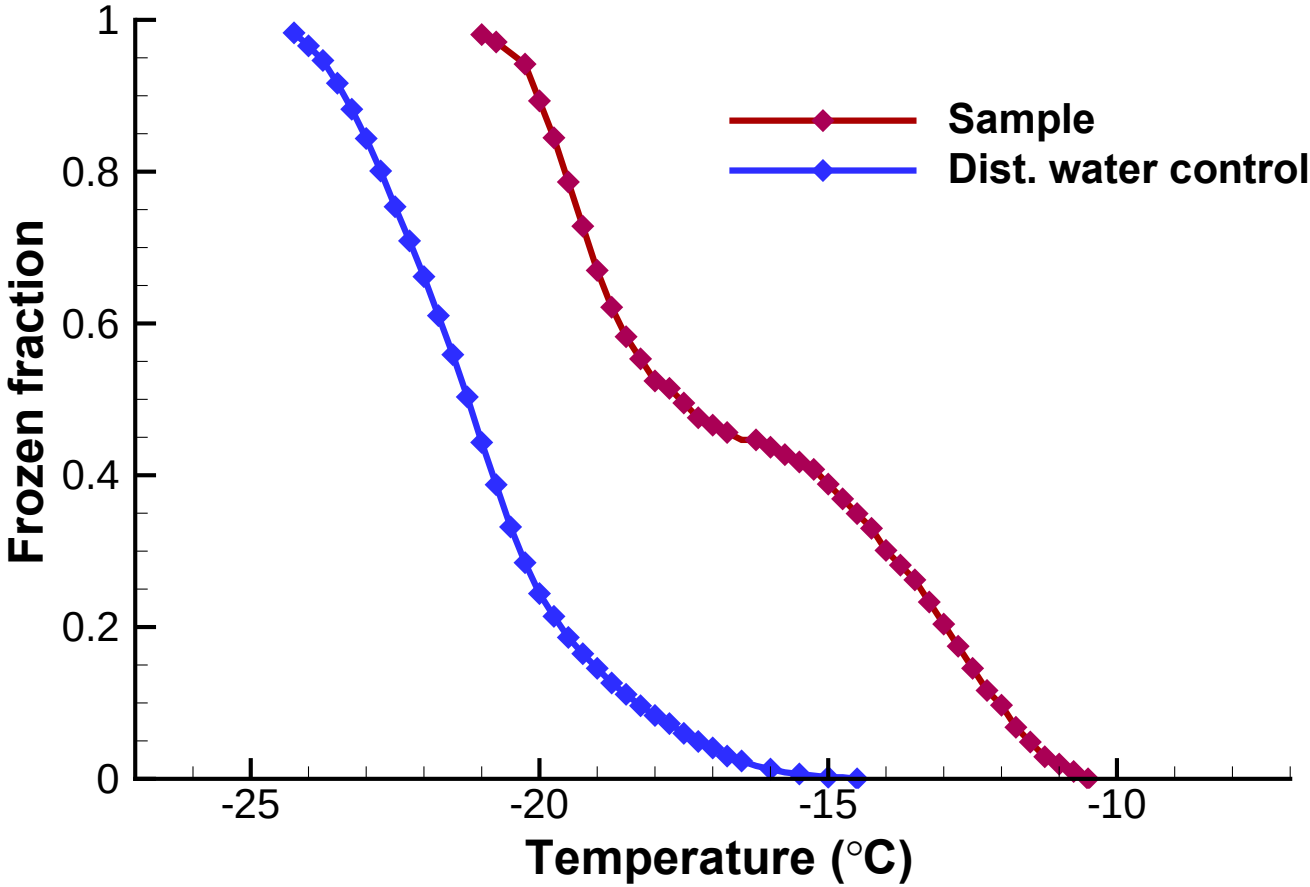
Sample
Dist. water control
Frozen fraction
Temperature (°C)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-25
-20
-15
-10