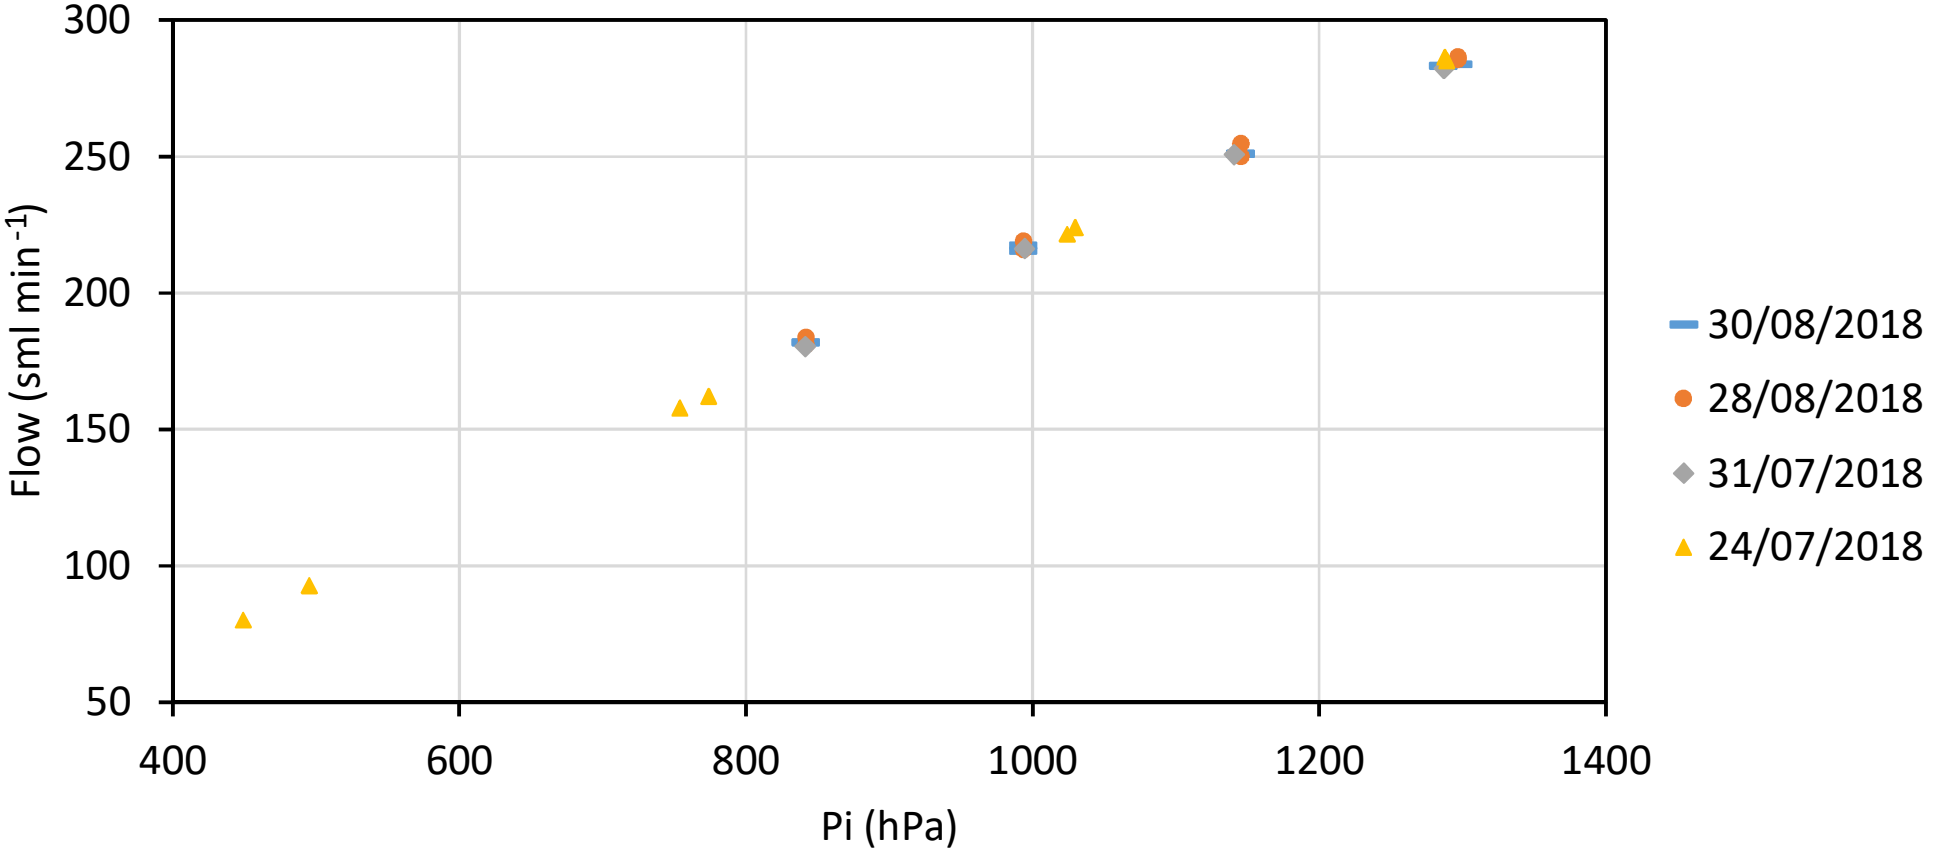
300
250
200
150
100
50
Flow (sml min-1)
400
600
800
1000
1200
1400
Pi (hPa)
30/08/2018
28/08/2018
31/07/2018
24/07/2018